


R1 | 1 cm Belső vakolat
30 cm ZS30 zsalukő pincefalazat
1 cm Belső vakolat

R2 | 2 cm Padlóburkolat
8 cm Aljzatbeton
1 rtg Technológiai szigetelés
1 rtg Talajnedvesség elleni szigetelés
10 cm Vasalt aljzat
>15 cm Kavicsfeltöltés

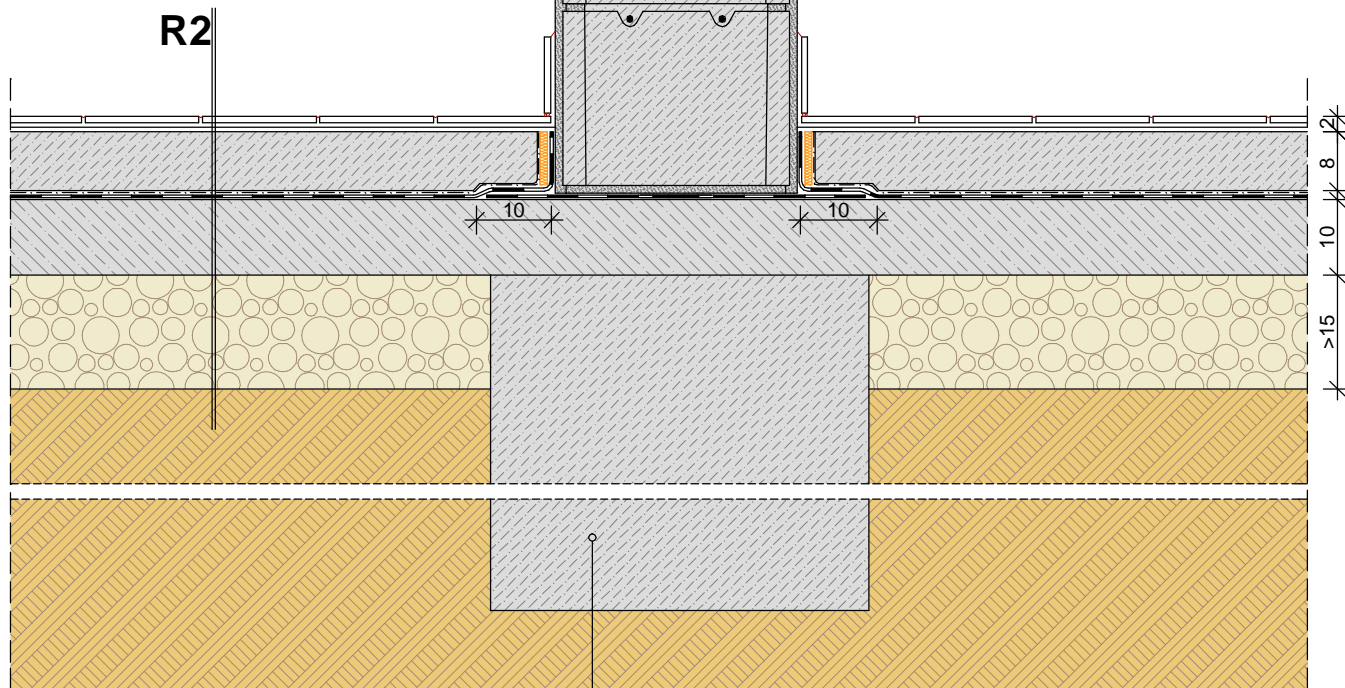

Beton alaptest (méretezendő)

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

RAJZSZÁM.

F-10-b

LÉPTÉK:

M=1:10

DÁTUM:

2007. április

BELSŐ ZSALUKŐ PINCEFAL ALAPOZÁSA

TALAJNEDVESSÉG ELLENI SZIGETELÉS,
FÜTETLEN PINCE ESETÉN