


# TETŐÁTTÖRÉS

## DUROVENT CSATORNA- ÉS HELYSÉGGKISZELLŐZTETŐK ÁTVEZETÉSE

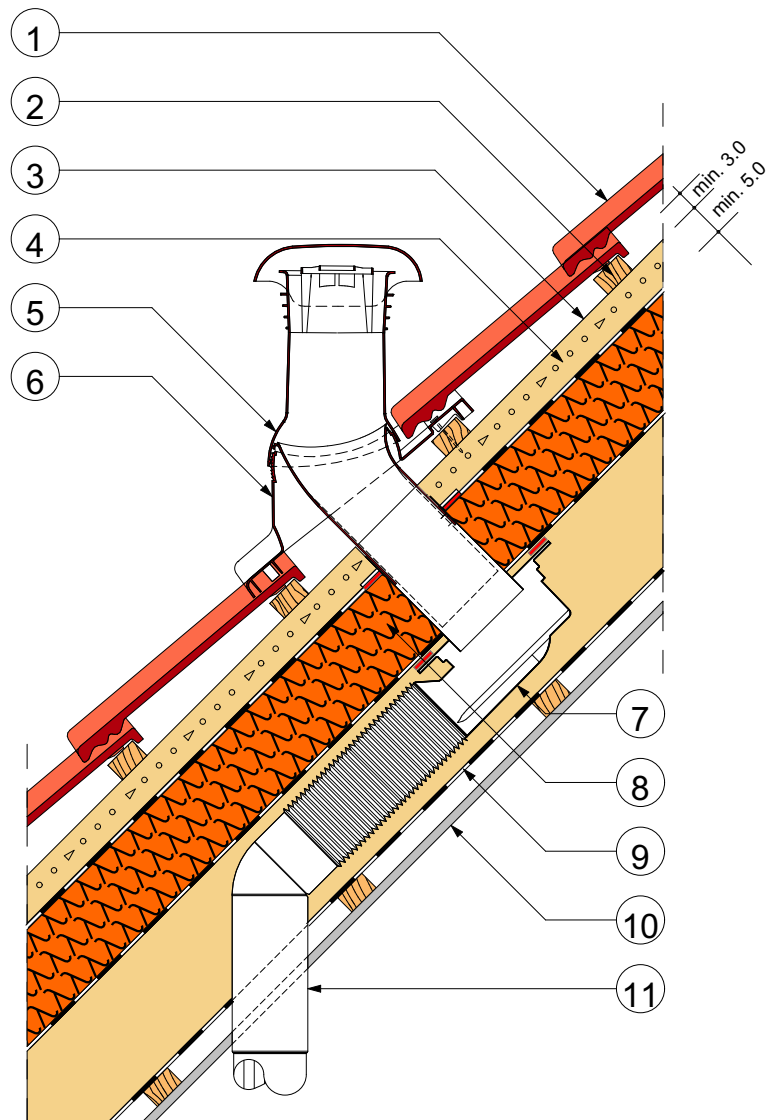

1. BRAMAC TETŐCSEREPEK
2. LÉC ..... / ..... mm
3. ELLENLÉC ..... / ..... mm
4. SZELLŐZŐLEVEGŐ
5. DUROVENT CSATORNASZELLŐZŐ
6. MŰANYAG ALAPCSERÉP
7. BRAMAC THERM CSŐCSATLAKOZÓ-EGYSÉG  
90°-OS KIVITELBEN
8. BRAMAC THERM KOMPAKT / TOP HŐSZIGETELŐ
9. BELSŐ OLDALI PÁRAZÁRÓ TETŐFÓLIA  
- BRAMAC MEMBRAN 100 2S TETŐFÓLIA  
- BRAMAC MEMBRAN 2 TETŐFÓLIA
10. BELSŐ OLDALI BURKOLAT
11. EJTŐCSŐ (MAX. NA100)

A CSATORNASZELLŐZŐ 20° ÉS 55° TETŐLEJTÉS KÖZÖTT ÁLLÍTHATÓ FÜGGŐLEGESRE.

### Megnevezés:

Durovent csatorna- és helyiségkiszellőztetők átvezetése

A részlettervek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem pótolják, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kiviteli tervdokumentáció csomóponti részletterveit. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvállalását.

### Kapcsolat:

Kapomai Gábor  
alkalmazástechnikai tanácsadó  
Bramac Kft.  
8200 Veszprém, Házgyári út 1.  
Tel.: +36 88 590 896  
Mob.: +36 30 659 6983  
Fax: +36 88 590 342  
Email: [gabor.kapomai@bramac.hu](mailto:gabor.kapomai@bramac.hu)  
[www.bramac.hu](http://www.bramac.hu)

### Méretarány:

M = 1:10  
2021.07.01.